

Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH


Trinkwasserhausanschluss

Vorgaben für den Leitungsverlauf:

- 1 Die Hausanschlussleitung ist auf kürzestem Weg in das Gebäude zu führen. Sie muss deshalb im rechten Winkel zur Straße / Grundstücksgrenze verlaufen. Akzeptiert wird eine Abwinklung von 90° zur seitlichen Hauseinführung.
- 2 Die Hausanschlussleitung darf maximal 30 m lang sein. Bei einer Parallelverlegung zu baulichen Anlagen ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Der Hausanschlussraum darf sich nicht auf der von der Straße abgewandten Seite des Hauses befinden.

Die Hausanschlussleitung darf nicht...

- 3 ... (später) überbaut werden, damit sie jederzeit zugänglich ist und es im Falle einer Havarie zu keiner Unterspülung (Schäden) kommt.
- 4 ... schräg über das Kundengrundstück geführt werden (keine Nachvollziehbarkeit des Leitungsverlaufs).
- 5 ... mehrfach abgewinkelt verlegt werden (keine Nachvollziehbarkeit des Leitungsverlaufs).

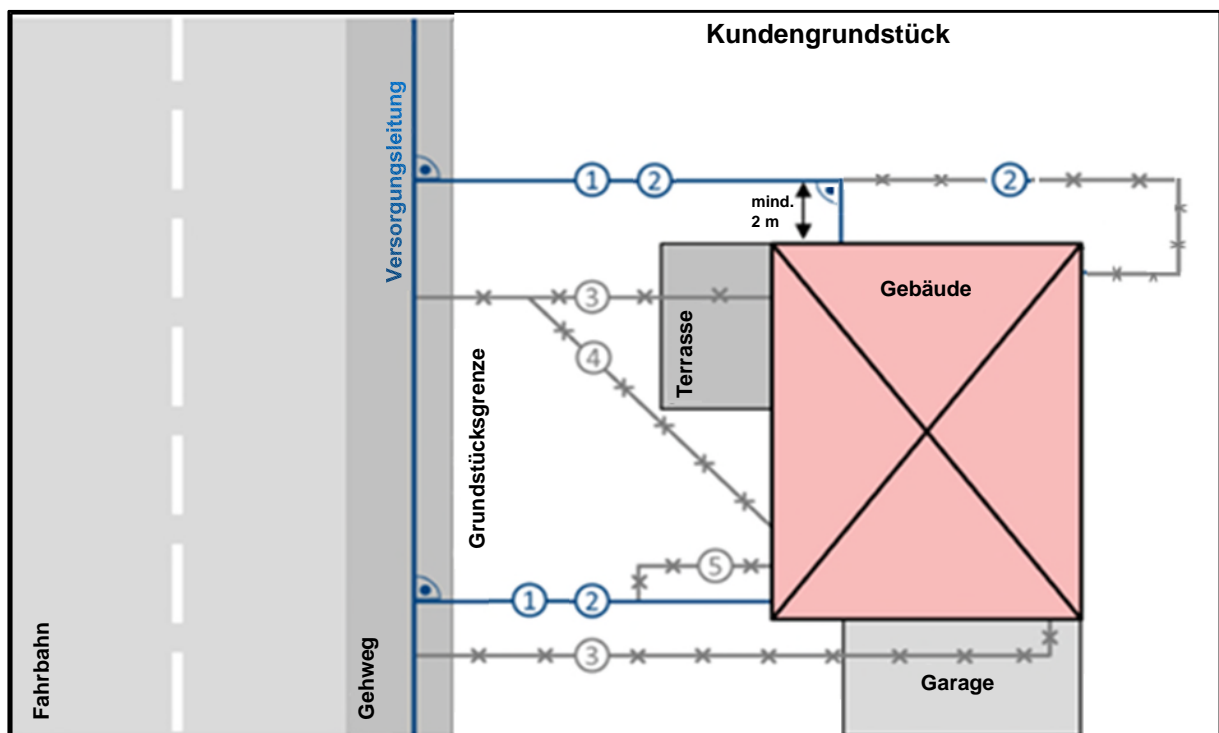

In allen von diesen Vorgaben abweichenden Fällen ist an der Grundstücksgrenze ein Wasserzählerschacht zu errichten.